

Eksisterende ledninger:

- Fællesledning
- Regnvandsledning
- Spildevandsledning
- Vejafvanding
- Trykledning
- Eksist. ledning fjernes ved opgravning
- Eksist. ledning betonfyldes
- BK: 0,00 Regnvandsstik med skelbrønd
- BK: 0,00 Spildevandsstik med skelbrønd
- X Brand sløjfes

Projekterede ledninger:

- Spildevandsledning
- Regnvandsledning
- BK: 0,00 Regnvandsstik med ø315 mm skelbrønd
- BK: 0,00 Spildevandsstik med ø315 mm skelbrønd
- Rendestensbrønd 315 PP med 70 l sandfang og vandlås
- stikledning = ø160 PVC SN8, min 15 ‰
- Projektgrænsning

- Alle stikledninger er ø160 mm med mindre andet er angivet.


- Alle Skelbrønde er ø315 mm. Blå = regnvand, Rød = spildevand.
 -afsluttes i grønne områder med betonkegle og armeret dæksel
 -afsluttes i fliser og indkørsler med støbejerns dæksel

Note:

Eksist. stik skal frigraeves og kote opmåles.

Knudetyper:

- Hovedbrønd
- × Punkt
- Skelbrønd
- ▽ Udløb
- J Afprokning
- P Pumpe
- Udluftningsventil
- Bygværk
- ⊗ Overløb

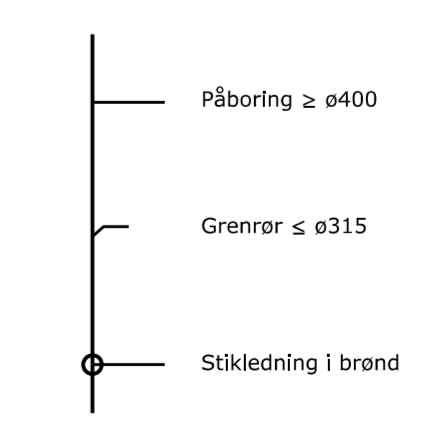

Knudetekst:

- Eksisterende brønd**
AD123R Knudenaavn
 Dækselkote
 Bundkote
- Projekteret brønd**
6022100S Knudenaavn
 Dækselkote
 Bundkote
 Dimension i mm.
 Materiale / type
- 6022100R Knudenaavn
 Dækselkote
 Bundkote
 Dimension i mm.
 Materiale / type

Alle koter i henhold til DVR90

Projekt	Gartnerbakken - Hammershøj	Målforshold	1 : 500
Emne	Kloakplan	Dato	05.02.2019
		Rev. dato	
		Konstr.	EHMM
		Tegn.	ED
		Sagsnr.	42004101
		Tegn. nr.	203



Industrivej 15
 8800 Viborg
 Tlf : 8929 2929
 Fax. 8929 2939