

Eksisterende ledninger:

- Fællesledning
- Regnvandsledning
- Spildevandsledning
- Vejafvandning
- Trykledning
- Eksist. ledning fjernes ved opgravning
- Eksist. ledning betonfyldes
- BK: 0.00 Regnvandsstik med skelbrønd
- BK: 0.00 Spildevandsstik med skelbrønd
- Brønd sløjfes

Projekterede ledninger:

- Spildevandsledning
- Regnvandsledning
- BK: 0.00 Regnvandsstik med ø315 mm skelbrønd
- BK: 0.00 Spildevandsstik med ø315 mm skelbrønd
- Rendestensbrønd 315 PP med 70 l sandfang og vandlås stikledning = ø160 PVC SN8, min 15 ‰


- Alle stikledninger er ø160 mm med mindre andet er angivet.
 - Alle Skelbrønde er ø315 mm
 -afsluttes i grønne områder med betonkegle og armeret dæksel
 -afsluttes i fliser og indkørsler med støbejernsdæksel

Note:

Eksist. stik skal frigraeves og kote opmåles.

Knudetyper:

- Hovedbrønd
- Punkt
- Skelbrønd
- Udlob
- Afpropning
- Pumpe
- Udluftningsventil
- Bygværk
- Overløb

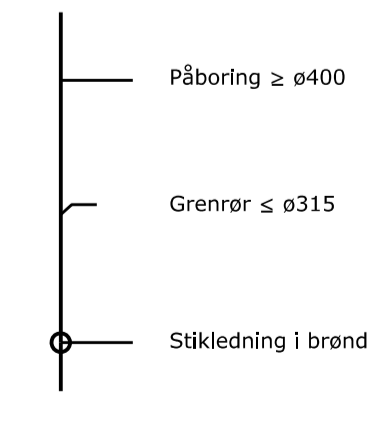

Knudetekst:

- Eksisterende brønd**
- Knudenavn
 - Dækselkote
 - Bundkote
- Projekteret brønd**
- Knudenavn
 - Dækselkote
 - Bundkote
 - Dimension i mm.
 - Materiale / type
- Knudenavn
- Dækselkote
 - Bundkote
 - Dimension i mm.
 - Materiale / type

Alle koter i henhold til DVR90

Projekt	Hjørthede	Måltorhold	1 : 1500
Dato	27.02.2018	Rev. dato	
Emne	Kloakplan	Konstr.	PGM
		Tegn.	PGM
Viborg Vand A/S		Sagsnr.	
Bøssesmagervej 8 8800 Viborg Tlf: 8929 2929 Fax: 8929 2939		Tegn. nr.	200